

KIMSCO AVERAGE AND LOSS ADJUSTERS CORPORATION

Licensed by Korean Government

TEL : (02) 756~7685(代)

FAX : (02) 756~7678

INVOICE

계산서 및 부속명세

Date : 2014. 2. 11.

To. 현대해상화재보험주식회사 / 화재특종손해사정부 (담당 : 이동철 과장님)

REPORT NO.	INSURED	LOCATION(사고장소)	DATE OF SURVEY OR LOSS	
김스코 140155	계 약 자: 자본재공제조합	강원도 군 읍 리 배수지	사 고 일	2013년 08월 23일
	피보험자: (주)그라운드		수 임 일	2013년 11월 29일
	피 해 자: 강원도 군청		종 결 일	2014년 02월 11일
			소요영업일 수	48일

Survey Fee : 일금 구십일만칠천원 정 (₩917,000.-)

[생산물배상책임보험 / F-2012-0715343] 사고번호 : 1311209966


Calculation	종목군명	종목군	종목별 보수금액	담당자명	조정계수 명	조정계수	손해액별 보수 보수해당대역	손해액별 보수금액
:	생산물 배상책임	A군	500,000	방효중	C1	1.15	1,000만원 미만	300,000

기본사정수수료 : (500,000 × 1.15) + 300,000 ----- ₩875,000
 인 센 티 브 : ----- ₩0
 일 비 : 30,000 X 1인 X 1일 ----- ₩30,000
 교 통 비 : ----- ₩12,000
 통 행 료 : ----- ₩0
 계 ₩917,000

계좌번호 : 063-13-18254-0
 예 금 주 : 김스코손해사정(주)
 거래은행 : 외환은행

김스코화재특종손해사정주식회사
 대 표 이 사 장 재 혁

- 총 거리(왕복) : 61.4km / 왕복거리 조회 : <http://map.naver.com/>

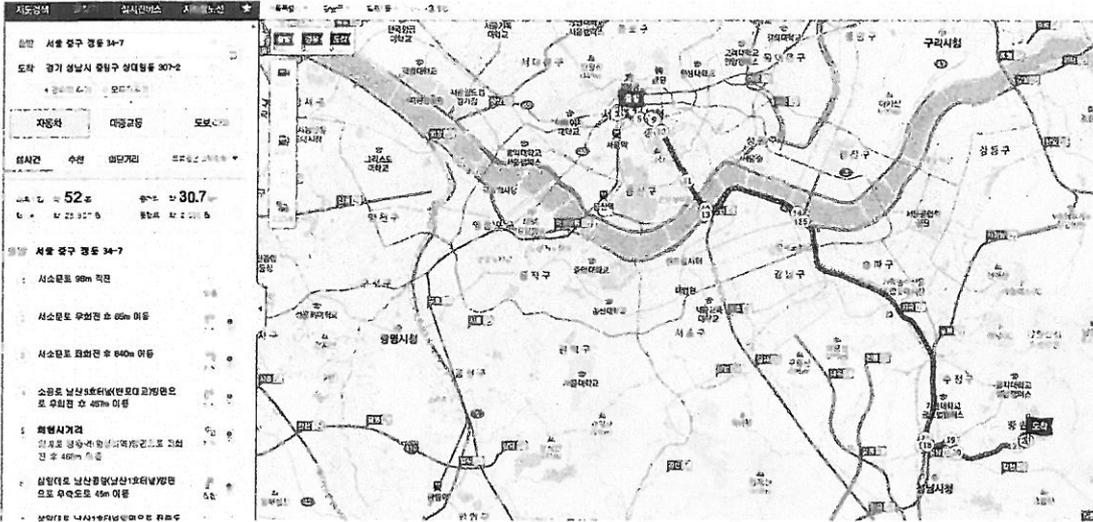

- 주유비 (당일 유류대 기준, 주유소종합정보시스템)의 해당지역 보통휘발유가) / <http://www.opinet.co.kr>

제품별 평균 판매가격

주유소의 제품별 평균 판매가격 (부가세 포함)

구분: 일간 주간 월간 분기 연간
 기간: [월] [년] - [월] [년]
 제품: 전체 고급휘발유 보통휘발유 자동차용경유 실내등유 보일러등유
 유가지유취취이전보기

19년 12월 2일 ~ 12월 2일 (원/리터) 최고값 최저값

기간	고급휘발유	보통휘발유	자동차용경유	실내등유
19년 12월 01일	2,192.54	1,875.56	1,680.29	1,349.02
12월 02일	2,191.60	1,375.48	1,630.53	1,348.60
전일대비	-0.85	-0.11	0.24	-0.42

※ 통계 작성기준

- 조사주기 : 매일
- 조사제품 : 고급휘발유, 보통휘발유, 실내등유, 보일러등유, 자동차용경유
- 가격공개제품 : 고급휘발유, 보통휘발유, 실내등유, 보일러등유, 자동차용경유
- 조사방법 : 전국의 모든 주유소에서 카드단말기를 통한 자동보고, ARS 및 전화조사원을 통한 보고 또는 직접 보고한 가격을 산술 평균하여 판매가격 통계 작성
- 공개기간 : '08년 4월 15일부터(이전 자료는 주간단위로 표본 조사한 자료임)
- ※ 2011.7.1 보일러등유 제품 규격 제지

- 주유비 : 61.4km(왕복) ÷ 9km/1ℓ × ₩1,875 = ₩12,791 ≒ ₩12,000



KIMSCO AVERAGE AND LOSS ADJUSTERS CORPORATION

RM. 703, Dongyang Bldg., No.B, 34-7, Jeong-dong, Jung-gu, Seoul, Korea 100-120

TEL : 02-756-7685 / FAX : 02-756-7678 / E-mail : kkimsco@hanmail.net

ORIGINAL

보고서 번호 : 킴스코 140155

제 출 일 자 : 2014. 2. 11

수 신 : 현대해상화재보험주식회사

참 조 : 화재특종손해사정부장

제 목 : 생산물배상책임보험 “자본재공제조합 / (주)그라운드” 손해사정 보고

I. 총 괄 표

1. 계약사항 (사고번호 : 1311209966)

가. 증 권 번 호 : 제 F-2012-0715343 호

나. 계 약 자 : 자본재공제조합

다. 피 보 험 자 : (주)그라운드

라. 주 소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 307-2번지 선택시티 2 209호

마. 보 험 기 간 : 2013년 08월 14일 ~ 2014년 08월 14일 [1년간]

바. 담 보 부 문 : C.S.L

2. 사고사항

가. 사 고 일 시 : 2013년 08월 23 15:00경

나. 사 고 장 소 : 강원도 군 읍 군청 배수지

다. 사 고 원 인 : 낙뢰방호시스템 설치부실

3. 총괄표

(단위:원)

목적물	보상한도액	손해액	배상책임액	자기부담금	지급보험금
대 물	1,000,000,000	3,700,000	3,700,000	300,000	3,400,000

총괄표란에 회사의 직인이 없는 것은 무효임



손해사정사 : 방 호



김스코화재특종손해사정주식회사

조사자 : 방 호



대표이사장 재



HP. 010-3717-7402

※보험금 지급처

지급처	사업자등록번호	은행명	은행계좌	지급보험금
(주)그라운드	214-86-74269	중소기업	165-059230-01-020	3,400,000

II. 세 부 사 항

1. 보험계약사항

가. 보 험 종 목 : 생산물배상책임보험

나. 증 권 번 호 : 제 F-2012-0715343 호 [PL13-000047]

다. 계 약 자 : 자본재공제조합

라. 피 보 험 자 : (주)그라운드

마. 주 소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 307-2번지 선택시티 2 209호

바. 보 험 기 간 : 2013년 08월 14일 ~ 2014년 08월 14일 [1년간]

사. 담보부문 및 담보품목, 보상 한도액 / 공제금액

담보부문	보상 한도액	공제금액
C S L	1사고당 - ₩1,000,000,000 총보상한도액 - ₩1,000,000,000	₩300,000.- / 사고 당
담보품목	<ul style="list-style-type: none"> - 낙뢰 및 서지 방호제품 제조 및 설치에 따른 완성작업과 낙뢰 및 서지 방호제품이 낙뢰 및 서지로부터 보호하고자 한 전자기 설비 - 전자통신 정보화설비, 계측제어설비, 신호설비, C41장비, 전자전 장비, 방송차량, 통신차량, 지휘차량 등의 낙뢰 및 서지로부터 피해를 예방할 목적으로 (주)그라운드 제품인 eca3G, 서지보호기 (SPD), PGS 축매제, PGS 접지봉, TNC 공통접지장치를 한 경우 - (주)그라운드에서 제조한 정품임이 확인된 제품이며, eca 설치방법 과 PGS 공법에 의하여 설치 확인된 경우에 한함 	

아. 보 험 조 건 : 생산물배상책임보험 보통약관(II) 배상청구기준

전기공급차질 부담보 추가약관, 품질저하 부담보 특별약관 외
(피뢰침의 성능 및 기능은 담보하지 않음)

자. 배서 및 질권사항 : 없 음

차. 과거보험금 지급사항 : 있 음

카. 다른보험 가입사항 : 없 음

타. 기 타 사 항 : 없 음

2. 일반 사항

가. 피보험자 개요

- 1) 업 체 명 : (주)그라운드 [대표자 : 우제욱]
- 2) 본점 소재지 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 307-2번지 선택시티 2 209호
- 3) 영 위 업 종 : 제조 / 에너지 절전시설, 접지, 피뢰 및 부대시설
- 4) 설 립 년 월 : 2001년 1월 2일

나. 낙뢰방호 시스템 개요

- 1) 모 델 명 : eca3G TN-C
- 2) 규 격 : 3 ϕ 4w/380v/400KA/90MJ
- 3) 설 치 일 : 2012년 6월 23일
- 4) 제 조 업 체 : (주)그라운드
- 5) 설 치 장 소 : 강원도 군 읍 리 번지 배수지

다. 피해자 개요

- 1) 업 체 명 : 군청 환경수도과
- 2) 소 재 지 : 강원도 군 읍 리 번지 배수지
- 3) 연 락 처 : 010- (담당자 : 이)
- 4) 피 해 상 태 : 유입유량계 CPU와 메인보드, 유출유량계 메인보드가 손상됨

3. 사 고 사 항

가. 사고개요

- 1) 사고일시 : 2013년 08월 23 15:00경
- 2) 사고장소 : 강원도 군 읍 군청 배수지
- 3) 사고원인 : 낙뢰방호시스템 설치부실
- 4) 사고경위 : 상기일시 경 기상 이변으로 인해 동 지역에 발생한 낙뢰로 인하여 본 건 사고 장소 또한 해당 시설물에 낙뢰 서지가 유입되는 사고가 발생하였음.

사고 장비를 관리하고 있는 군청 환경수도과로부터 사고사실을 연락받은 피보험자 (주)그라운드 우제욱 대표가 현장을 방문하여 낙뢰 방호 시스템을 점검하고, 피해상태를 확인해보니 낙뢰로 인하여 배수지의 유입.유출 유량계가 파손된 것을 확인하였음.

사고원인에 대해 조사자와 피보험자 측 담당자가 접지 상태와 피해품 손해 상태를 살펴 본 결과 피보험자 (주)그라운드에서 낙뢰방호시스템 설치 시 피해가 발생한 보호대상 시설물에 대한 접지가 안되어 사고가 발생된 것으로 확인되었음.

나. 손해상황

본 사고로 인해 유입유량계 CPU와 메인보드, 기타보드 4개, 유출유량계 메인보드와 기타보드 2개가 손상되었으며, 현재 복구수리를 완료한 상태임.

4. 법률상 배상책임 성립여부 검토

가. 피보험자의 법률상 배상책임 성립여부 검토

본 건 피보험자 (주)그라운드스는 낙뢰 방호 시스템을 제조, 설치하는 업체로서, 금번 사고가 발생한 낙뢰방호 시스템을 설치하면서 대상 장비에 대해 방호시스템 각 부품의 접지 연결 상태를 확인하며 설치 할 경우 사전에 충분히 사고를 예방할 수 있었음에도 불구하고 이를 소홀히 한 과실이 있는 것으로 판단되는 바, 피해자에 대하여 피보험자는 민법 제750조(불법행위책임) 및 제758조(공작물 책임)에 의거 피해자에 대해 법률상 배상책임이 성립됨.

나. 보험금 지급여부 검토

이번 사고는 피보험자 (주)그라운드스의 낙뢰방호 시스템 설치부주의에 의해 발생한 우연한 사고로 인하여 타인(피해자)의 재물손해에 대하여 법률상배상책임을 부담하는 손해에 해당하므로, 생산물배상책임보험 담보조항에 의거 보험자의 보상 책임이 발생함

다. 피해자 과실 검토

피해자의 개입 없이 발생한 사고로서, 피해자 과실은 없음.

5. 손 해 사 정

손 해 액 : 손상된 부품에 대한 품목과 규격, 수량을 조사하였으며, 수리 업체로부터 입수된 복구수리 내역에 대해 적정 여부를 검토한 뒤 최종 수리비를 손해액으로 인정하였으며, 본 수리로 인한 장비의 내용년수 증가나 경제적 가치증대는 기대되지 않아 감가상각은 적용치 않았음.

6. 손해액 평가결과

(단위 : 원)

구	분	복구 수리비
1.	유입 유량계 수리비	2,315,000
2.	유출 유량계 수리비	1,085,000
3.	인건비 및 기타비용	300,000
합	계	3,700,000

◆ 손해액 : ₩3,700,000

◆ 배상책임액 : ₩3,700,000

7. 잔 존 물

- 평가가치 없음.

8. 구 상

- 해당사항 없음.

** 본 보고서는 당사의 양식과 최선의 노력으로 이해 당사자 어느 일방에도 편중
됨이 없이 작성되었음을 명백히 합니다. **

[별첨 서류]

- ▷ 피해 및 복구사진
- ▷ 사고보고서
- ▷ 사업자등록증
- ▷ 매입계약서 및 설치 내역
- ▷ 수리비 내역
- ▷ 견적서(실공사내역)
- ▷ 전자세금계산서
- ▷ 대금지불내역
- ▷ 보험금 청구서
- ▷ 통장사본
- ▷ 인감증명서

공사 계약 체결 통보서

※ KONEPS 전자문서 출력물


본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

계약번호	20120534755-00	작성일자	2012년05월21일
기관계약번호		국가채정정보	
공사명	배수지 낙뢰 방호시스템 설치공사		
신규/장기구분	신규(단년도)		
현장 현장수기입력	강원도 군		
계약금액	일금 일천일백만 원 (₩ 11,000,000)		
총공사부기금액	일금 일천일백만 원 (₩ 11,000,000)		
계약보증금	일금 일백육십오만 원 (₩ 1,650,000)		
공공기관	강원도 군	보증사명	
하자보수보증금율		하자담보책임기간	
착공년월일	2012년05월25일	공사기간	착공일부터 금차30 일, 총30 일
준공년월일	2012년06월23일	총준공년월일	2012년06월23일
물가변동적용기준	품목 적용율	지체상금율	계약금액의 0.1%
계약법구분	지방법	부가세율	10%
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체	계약자상호	(주)그라운드
국민주택채권	W0	지역개발채권	₩275,000
인지세과세대상여부	Y	인지세액	₩20,000

위 공사계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확인하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 공사입찰요의서, 공사입찰특명요의서, 경쟁계약입찰특명요의서, 설계서 및 현장설명 사항과 공사계약일반조건, 공사 계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 로인 전자계약 확인사항이 이 계약의 일부본임을 확인하여 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.
2. 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 완수한다.


계약일자 : 2012년05월21일



본 계약서의 모든 면의 내용을 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

대표	상호	(주)그라운드	사업자등록번호	2148674269
	주소	경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 선택시티2 아파트형공장 209호 (상대원동)	전화번호 Fax	02-572-0008 02-572-3224
	수신자명	최선헌	공통도급	단독
	지분율	100 %	전체지분율	%
	대표자	우제욱	공종	
담당자	김 (033- -)			
책임관				
강원도 군 군지방공기업수도사업특별회계관리자 서				

- 붙임
- 1 공사계약일반조건
 - 2 청렴이행서약서
 - 3 소액수의
 - 4 기관직인정보
 - 5 전자계약확약사항





출고 요청서

문서번호	GR-120521-01
페이지번호	1/1 페이지
작성 자	최선헌
작성일자	2012-05-21

수요처 : 군청
 공사명 : 배수지 낙뢰방호시스템 설치공사
 [프로젝트 계약목록 37]

요청자	출고자	확인자
최선헌		
05월 21일	/	/

출고자		출고요청자	
업체명	㈜그라운드 총복공장	사업자번호	214-86-74269
주소	충북 음성군 금왕읍 용계리 176-10	상호	㈜그라운드 영업총괄본부
TEL/FAX	043-878-4577 / 043-883-2376	주소	경기 성남 중원구 상대원 선택시티투 209호
담당자	우문식	담당자	최선헌 연락처 02-572-0008
발주일자	2012년 5월 21일	납품장소	군내 택배사
납품일자	2012년 5월 25일	지불조건	


No	품명	단위	수량	규격	비고
1	LM-34-38-90M	Set	1	3Φ4w/380V/400KA/90MJ	
2	LS-12-20-2M	Set	3	1Φ2w/220V/40KA/2MJ	
3	LP-12-20-20M	Set	1	1Φ2w/220V/40KA/20MJ	
4	LC-12-20-2M	Set	2	1Φ2w/220V/40KA/2MJ	
계			7		

기 타 사 항

※ 시공일정 : 2012/05/25(금) 신영호 기술상무

배수지 낙뢰 피해 수리비 내역

번호	품명	수량	단위	단가	청구구금액	조정 단가	인정금액
유입유량계							
1	CPU	1	개	950,000	950,000	950,000	950,000
2	메인보드	1	개	820,000	820,000	820,000	820,000
3	터미널보드	1	개	125,000	125,000	125,000	125,000
4	아나로그보드	3	개	140,000	420,000	140,000	420,000
	소계				2,315,000		2,315,000
유출유량계							
5	메인보드	1	개	820,000	820,000	820,000	820,000
6	터미널보드	1	개	125,000	125,000	125,000	125,000
7	아나로그보드	1	개	140,000	140,000	140,000	140,000
	소계				1,085,000		1,085,000
인건비 및 기타비용							
8	출장비	1	식	150,000	150,000	150,000	150,000
9	인건비	1	인	150,000	150,000	150,000	150,000
	소계				300,000		300,000
	계				3,700,000		3,700,000



전자 세금계산서 (공급받는자 보관용)

책번호 2013 권 11 호
일련번호 25

공급자	등록번호	129-81-78152		등록번호	214-86-74269		
	상호	(주)씨엠엔텍	성명	홍대진	상호	(주)그라운드	
	사업장 주소	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 대우프론티어빌리1차 103호		사업장 주소	경기 성남시 중원구 상대원동 307-2 선택시티투아파트형공장		
	업태	제조,도소매	종사업장번호		업태	제조 건설 외	
	종목	계측기기 외		종목	전자 및 피뢰제품 외	종사업장번호	

작성일자	2013	11	13	공급가액	3,700,000	세액	370,000
------	------	----	----	------	-----------	----	---------

비고

월	일	품목명	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
11	13	배수지 유량계 수리				3,700,000	370,000	

합계금액	4,070,000	현금	0	수표	0	어음	0	외상 미수금	4,070,000	이 금액을 청구 함
------	-----------	----	---	----	---	----	---	--------	-----------	------------

인쇄횟수 : 1

* 본 세금계산서는 부가가치세법에 의하여 발행된 세금계산서이며, 전자서명 법에 의거한 전자인증 서명으로 인감날인이 없어도 법적 효력을 갖습니다.
 ** 교부업무 대행사업자 (주)더존비즈온 [134-81-08473]

근재,배상책임보험 사고통보서

※아래의 사항을 아시는 대로 자세히 기재하여 주시기 바랍니다. (□는 V 요망)
 ※피보험자께서는 이 양식의 질문 및 기재사항을 빠짐없이 정확하게 작성하셔서 당사로 신속히 송부해주시기 바랍니다.
 어떠한 경우에도 이 통보서를 피해자 및 기타 관련인에게 보여주거나 인도해서는 안됩니다.

보험종목	제조물 배상 책임공제	증권번호	PL13-000047		
피보험자명	(주)그라운드	주민(사업자)번호	214-86-74269	전화	02-572-0008
주소	경기도 성남시 중원구 상대원1동 301-2 선텍시티2. 2092	팩스	02-572-3224		

1. 피해자사항 (피해자가 다수일 경우는 별지를 이용하여 주십시오)

피해자명(상호)	군청	직업		주민(사업자)번호	
자택주소				전화	
직장명		직위		전화	

피보험자께서 피해자 또는 피해자 소속 회사와 어떤 형태로든 관계가 있습니까? 예 아니오
 (친족, 고용관계, 도급계약 등이 있을 경우 그 내용을 상세히 기술요망)

2. 사고개요

✧ 사고일시: 2013년 8월 23일 (시간:) ✧ 사고경위 (육하원칙에 의거 가능한 한 자세히 기재, 별지이용 현장도면 등 첨부) 낙뢰로 인한 배수지의 유입, 유량계와 유출 유량계 장비 피해 발생. ✧ 혼유사고: 주유후 운행 여부 (□예 □아니오) 주유당시 시동 여부 (□예 □아니오)	✧ 사고장소: ✧ 세차기사고 (세차기 제조업체): ✧ 유지보수업체:
--	---

3. 손해사항

※ 대물/재물파손 사고

파손품의 종류	<input type="checkbox"/> 차량	<input checked="" type="checkbox"/> 기타
	모 델 : 차량번호 : 제조년월 :	종 류 : 모델명 및 제품코드 : 구입년월 :
수리 가능 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 예	수리업체명 : 연 락 처 : 예상건적액 : ₩
	<input type="checkbox"/> 아니오	

※ 대인/신체상해 사고 시

상해정도(진단명)	
치료병원	(☎ :)



콜센터 1588-5656
 www.hi.co.kr

근재,배상책임보험 사고통보서

4 관련자 인적사항

◇ 이 사고를 직접 유발시킨 사람이 있습니까? 예 아니오 (귀하의 근로자, 하청자, 기타)

성명(상호)		주민번호		전화	
근무처		피보험자와의 관계			

◇ 위 사람 외에 이 사고 건에 관련된 사람(단체)이 있습니까? 예 아니오
(작업의 원-하청자, 차량임대차관계 등, 기타 제3자로서 사고와 관련 있는 자)

◇ 목격자의 인적사항을 기재하십시오

①	성명	0	②	성명	
	주민번호			주민번호	
	연락처	0 0 - -		연락처	

5 사고원인

◇ 사고일시: 2013년 8월 23일 (시간:)
◇ 사고경위(육하원칙에 의거 가능한 한 자세히 기재, 별지이용 현장도면 등 첨부)

상기일시에 낙리로 인한 배수지의 유입 유량계와 유출유량계 피해.

◇ 피보험자께서 이 사고에 대하여 책임이 있다고 생각하십니까? 예 아니오
- 책임이 있다고 생각한다면, 어떤 점에서 책임(과실)이 있다고 생각하십니까?

설치작업 누락.

◇ 피해자측에서 잘못된 점(과실, 부주의)이 있다고 생각하십니까? 예 아니오
- 있다면, 어떤 이유에서 입니까?

설치를 그라운드에서 주관하였으므로, 피해자측 과실 없음.

6 이 사고에 대한 다른 보험(또는 공제계약) 가입사항(보험종목, 보험사, 증권보험)

◇ 피보험자(다른 배상책임보험 등): _____ / _____ / _____
◇ 파손재물(화재,자동차보험 등) : _____ / _____ / _____
◇ 상해피해자(산재보험, 공제 등) : _____ / _____ / _____

7 보험금 온라인 송금의뢰

본인(피보험자)에 지급될 보험금을 아래의 은행구좌로 송금하여 주시기 바랍니다.

예금주	(주) 그라운드	예금주주민번호	
은행명	기업은행	계좌번호	165-059230-01-020

주) 예금주는 반드시 피보험자 본인이어야 하며 실명계좌여야 합니다. 또한, 상기 기재내용의 하자로 발생한 문제에 대하여 당사는 책임 지지 아니합니다.


이 사고통보서는 본인(피보험자)이 직접, 사실대로 정확하게 작성한 것이므로, 위 내용상의 하자로 발생한 문제에 대해서는 본인이 감수할 것임을 확인합니다.

2014. 01. 27.


피보험자: (주) 그라운드



인 감 증 명 서



법인등록번호 : -

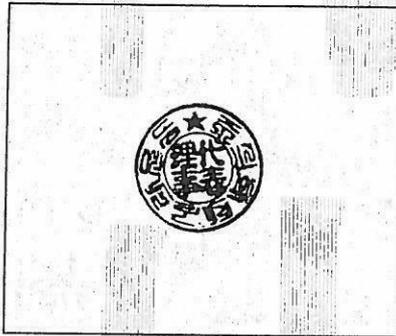

상 호 : 주식회사 그라운드
본 점 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 209호(상대원동, 선
텍시티투아파트형공장)
대표이사 우제욱
(-)

관할등기소 : 수원지방법원 성남지원 등기과 / 발행등기소 : 수원지방법원 성남지원 등기과

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2014년 01월 28일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



수수료 1,200원 영수함.

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 인감증명서발급
확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.

발급확인번호 BAOX-YIIQ-LRH6

00002540631980261100411101211301C1B6BFB5B4F619820726 4

- 1/1 -

E-mail 수신 동의서

Hicar HiLife

당사에서는 사고처리가 종결된 후 고객님의 E-mail로 사고처리 진행에 대한 설문 메일을 발송할 예정입니다. 귀하가 제공하신 정보는 더 나은 손해사정 서비스를 위하여 당사의 내부 자료로만 사용될 것이며, 이와 관련하여 고객님의 동의를 구하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

◆ 사고관련사항

사고접수번호	1311209966	사고일자	2013-08-23
계약번호	F20120715343	피보험자	자본재공제조합
손해사정법인	김스코손해사정 (주)	손해사정담당자	방호중

◆ 정보제공사항

E-mail 주소	eric @ ground.co.kr		
근무처	경기	부서	경영지원부
연락처	031-737-4879	성함	우순식 (서명)

H.P

콜센터 1588-5656
www.hi.co.kr

H 현대해상화재보험

발행일: 2013.11.29 / 발행자: (R01687)
문서번호: GS12357-10

고객안내문

예기치 않은 사고를 당하신 고객님의 진심으로 위로의 말씀을 드립니다.

저희 현대해상에서는 투명하고 신속한 보상을 위하여 보험업법 185 조에 의거하여 아래 손해 사정법인에 손해 사정에 관한 업무를 위임하였음을 알려드립니다.

- 업무 중에 중요 진행과정의 결과 및 지연이 될 경우 구체적인 사유와 지급예정일 등을 서면 또는 유선상 알려드리겠습니다. 더불어 손해사정법인의 보고서 제출 후 아래와 같이 약관이 정한 기준으로 신속한 보험금 지급을 위해 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

판매시기	상해/질병	배상/근재	재물
11.03.31 이전 계약	3영업일 이내	10영업일 이내	20영업일 이내
11.04.01 이후 계약		7영업일 이내	7영업일 이내

- 추가적인 조사과정 중 사고관련 보험금을 요청하실 경우 당사에서 추정하는 보험금의 50%의 상당액을 가지 급보험금으로 지급이 가능하고, 만약 당사의 책임 있는 사유로 보험금 지급관련 지급기일 내에 지급이 지연되는 경우 약관 등에서 정한 지연이자를 보험금에 가산하여 지급됨을 알려드립니다.

정확한 손해액 및 신속한 보험금 지급을 위한 불가피한 업무임을 양해 부탁드립니다. 손해사정업무 진행과 관련한 불편하신 점을 저희 회사 담당자에게 알려주시면 바로 시정하도록 하겠습니다.

아 래

1. 손해사정법인명/손해사정사 : 킴스코손해사정 (주) / 손해사정사 : 방효중
2. 조사자 : 방효중 (02-756-7685)
3. 현대해상담당자 : 이동철 (02-3701-8495) / 손해사정사 : 김진형
4. 안내 내용 : 주요조사 및 손해사정 절차 등
 - 의료기록지 조사, 의료자문 의뢰, 수리비 확인, 경찰청 확인 등

2013.11.29

현대해상 장기손해사정부장

전달방법	직접전달	수령일자	12.2	수령인명	우순식 (인)
	우 편	등기우편(번호)		내용증명(번호)	
전달내용	주요조사 및 손해사정 절차를 안내 받음				

붙임-1

1. 낙뢰 발생 정보

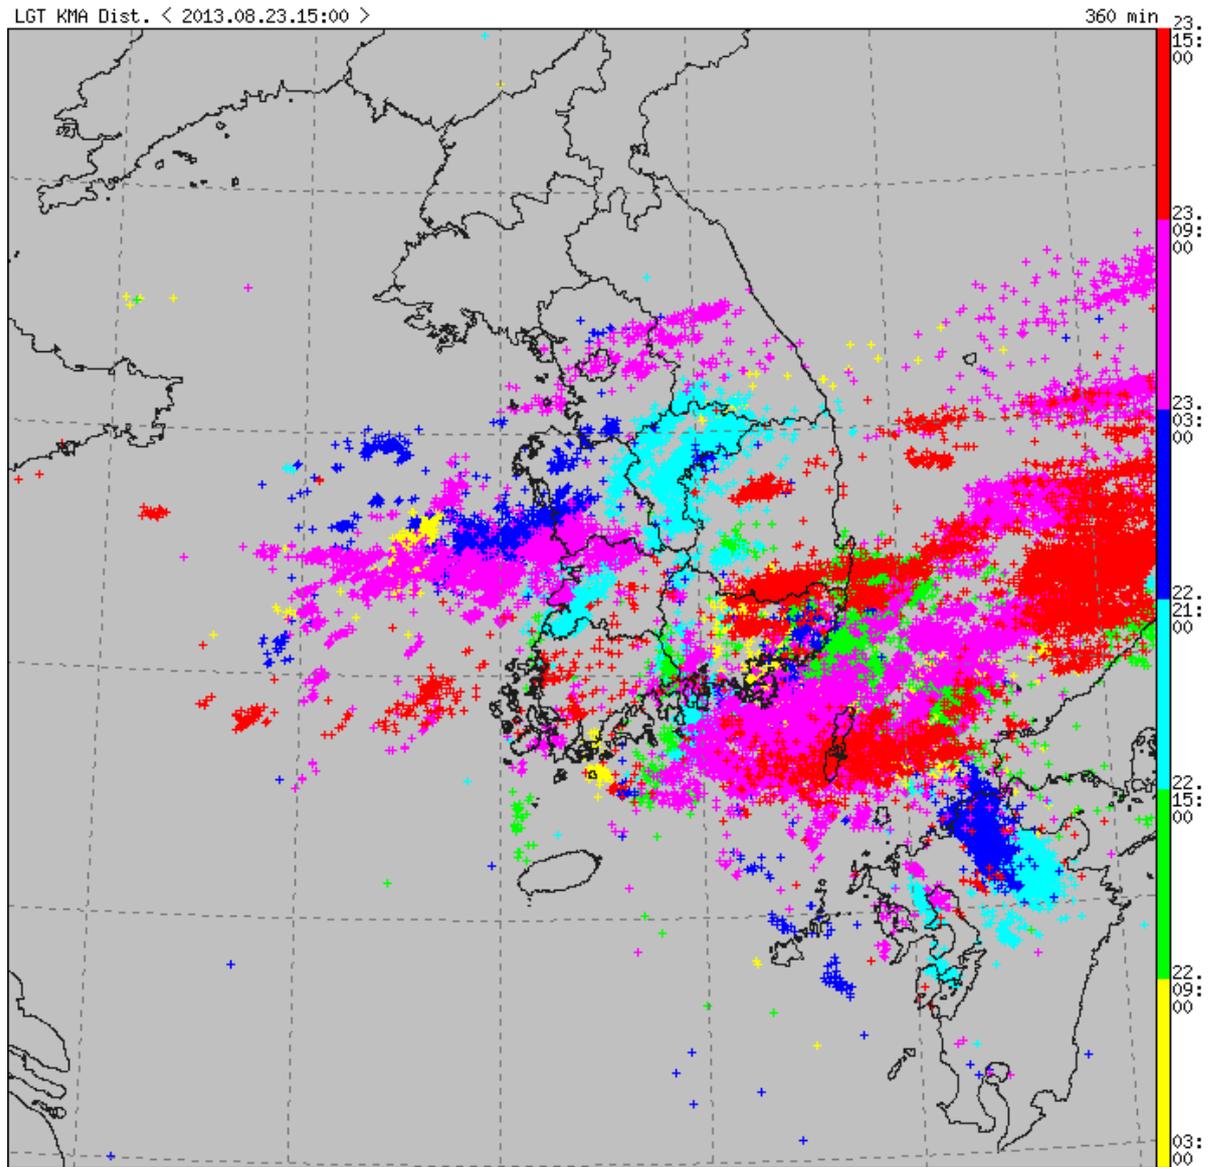


사진-1 2013년 8월 23일 낙뢰 정보

2. 현장 조사 사진


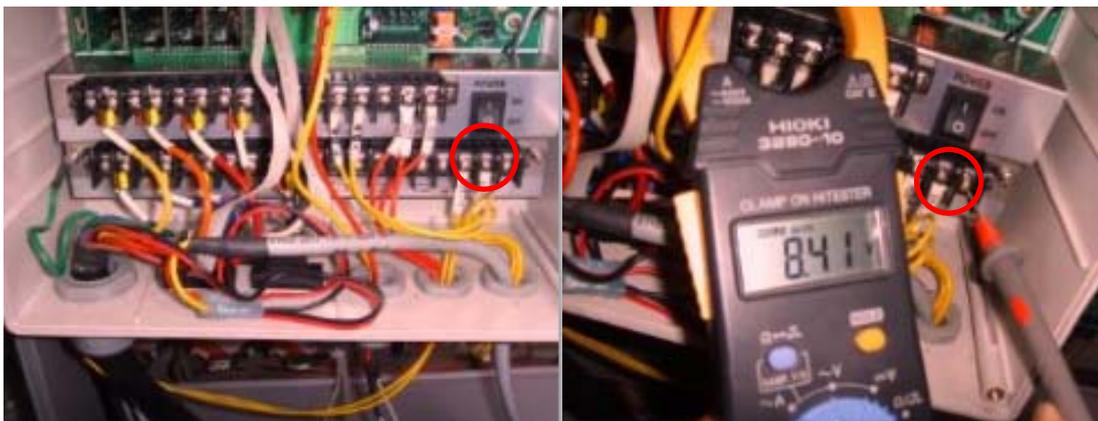


사진-2 유입 유량계(접지 미 연결)

사진-3 유입 유량계(접지 미 연결)

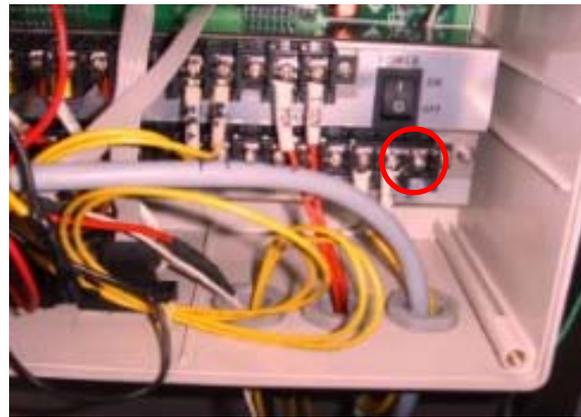

3. 낙뢰피해 원인 분석

- 1)상기 1 항의 기상청 낙뢰발생정보(사진-1)와 같이 피해발생 시간에 해당 지역에 광범위하게 또 집중적으로 낙뢰가 발생한 사실이 있다.
- 2)낙뢰피해가 발생한 원인은, 사진-2, 3,4,5 에서와 같이 피해가 발생된 유입유량계와 유출 유량계의 접지단자(적색 원-단자대 우측)가 낙뢰방호장치(eca3G)의 접지 연결부에 접지선이 연결 안된 것이 원인으로 분석된다.